


Serie 4325

**EXTERNE TEMPERATUURSENSOR
MET INTERNE KLEMMENSTROOK**

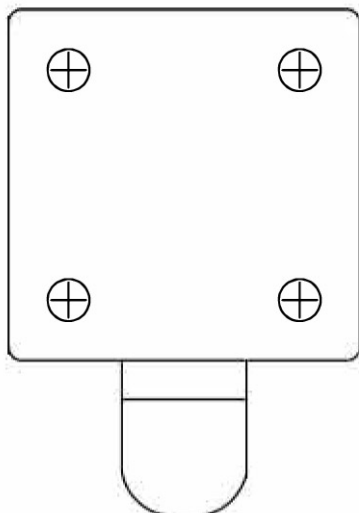

- Passieve omgevingstemperatuursensor voor buiten
- Voorzien van geïntegreerde kabelwartel
- Compatibel voor installatie met het REG-systeem

BESCHRIJVING

De sensor met code **4325.00.02** is een **passieve omgevingstemperatuursensor voor buiten**. Het gevoelige element is een NTC-thermistor $10K\Omega$ $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, met 2-polige klem. De sensor is voorzien van een geïntegreerde kabelwartel voor kabels met een diameter van 5 tot 10 mm. Hij is compatibel voor installatie met het REG-systeem op een analoge ingang (REG-DIN-8, REG-EXP-8, REG-IOA, REG-IOB, REG-IOC).


BELANGRIJKSTE KENMERKEN

INSTALLATIE	wandmontage
AFMETINGEN (BxHxD) exclusief KABELWARTEL	45 x 45 x 25
OPSLAGTEMPERATUUR	-30 ... +85 °C
BEDRIJFSTEMPERATUUR	-30 ... +85 °C
VOCHTIGHEID BIJ OPSLAG EN GEBRUIK	10 ... 90% RV
IP-BESCHERMINGSGRAAD	IP65

NTC 10K Ω 25 °C

°C	ohm
-19	120102
-17	106325
-15	94305
-13	83799
-11	74597
-9	66523
-7	59424
-5	53173
-3	47657
-1	42782
1	38466
3	34639
5	31240
7	28216
9	25521
11	23116
13	20967
15	19043
17	17319
19	15772
21	14380
23	13128
25	12000
27	10982
29	10062
31	9229
33	8475
35	7792
37	7171
39	6606
41	6093
43	5625
45	5198
47	4808
49	4452
51	4126

AFMETINGEN (mm) EN ELEKTRISCHE AANSLUITING

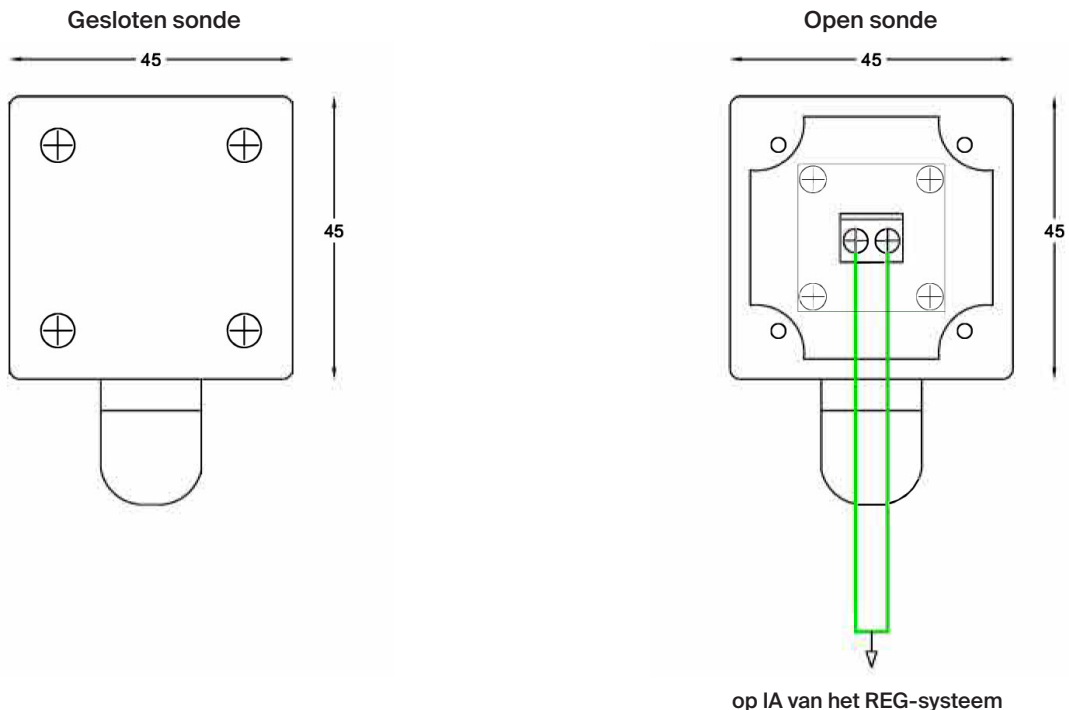

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Om veiligheidsredenen moet de sonde worden geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies van de fabrikant. Laat alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren door gekwalificeerd personeel.

VEILIGHEIDS- EN ONDERHOUDSINFORMATIE

Als de sonde bij het openen van de doos beschadigd blijkt te zijn of als er vloeistoffen in zijn binnengedrongen, laat deze dan controleren door een erkend servicecentrum. Meld eventuele storingen en/of afwijkingen onmiddellijk. Schakel de stroomtoevoer uit voordat u installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan het systeem uitvoert. De verantwoordelijkheid voor installatie, onderhoud en reparatie ligt bij de persoon of instantie die deze werkzaamheden heeft uitgevoerd.

De fabrikant van de installatie waarop de sonde is gemonteerd, is verantwoordelijk voor het correct plaatsen van de onderdelen van het systeem om elk contact van de gebruiker met de stroomvoerende delen te voorkomen. Het is de taak van de fabrikant van de installatie waarop de sonde is geïnstalleerd: de risico's en potentiële gevaarlijke situaties te beoordelen en eventuele veiligheidsvoorzieningen voor de gebruiker te treffen. Alle wijzigingen en/of manipulaties van hardware en/of software aan de sonde doen elke aansprakelijkheid van de fabrikant met betrekking tot de "CE"-conformiteit vervallen.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af in het geval dat:

- de bovengenoemde voorschriften niet worden nageleefd;
- er zich afwijkingen of schade aan personen en/of zaken voordoen als gevolg van oneigenlijk gebruik van het product;
- er zich storingen of schade aan personen en/of zaken voordoen als gevolg van onjuist gebruik van de informatie in deze handleiding;
- er zich afwijkingen of schade aan personen en/of zaken voordoen als gevolg van het niet naleven van de voorschriften en instructies in deze documentatie.

REGELS VOOR AFVALVERWERKING



Afvoer van elektrische en elektronische producten aan het einde van hun levensduur

Het hierboven afgebeelde symbool met de doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden ingezameld. Gooi het apparaat niet in de huisvuilbak. Raadpleeg de lokale voorschriften voor meer informatie over de verwijdering van producten.

OPSLAG WAARSCHUWINGEN



Bewaar het product in de verpakking/gesloten container in een schone ruimte, beschermd tegen vorst, vocht, blootstelling aan zonlicht, warmtebronnen, open vuur of ontstekingsbronnen. Vermijd plotselinge temperatuurschommelingen en zorg voor optimale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden (temperatuur 10-35 °C / vochtigheid $\leq 80\%$). Zorg ervoor dat er geen gevaar voor beschadiging bestaat door de aanwezigheid van andere materialen of door mogelijke manipulatie door onbevoegde personen. Raadpleeg de technische fiche van het afzonderlijke product voor meer informatie over de juiste opslag.

RBM spa behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan te brengen aan de beschreven producten en hun technische gegevens op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. De informatie en afbeeldingen in dit document worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet bindend, en ontslaan de gebruiker in geen geval van het nauwgezet volgen van de geldende voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

RBM MORE

Milan

Via Solferino, 15
20121 Milaan (MI) Italië
T. +39 0249631136

Brescia

Via Industriale, 12/14
25075 Nave (BS) Italië
T. + 39 0300984315

info@rbmmore.com

rbmmore.com

RBM S.p.A.

Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (BS) Italië
P.IVA 00551250988

